Редуктор МПО 2-26
i=81,6 (ц. Н-13-14)

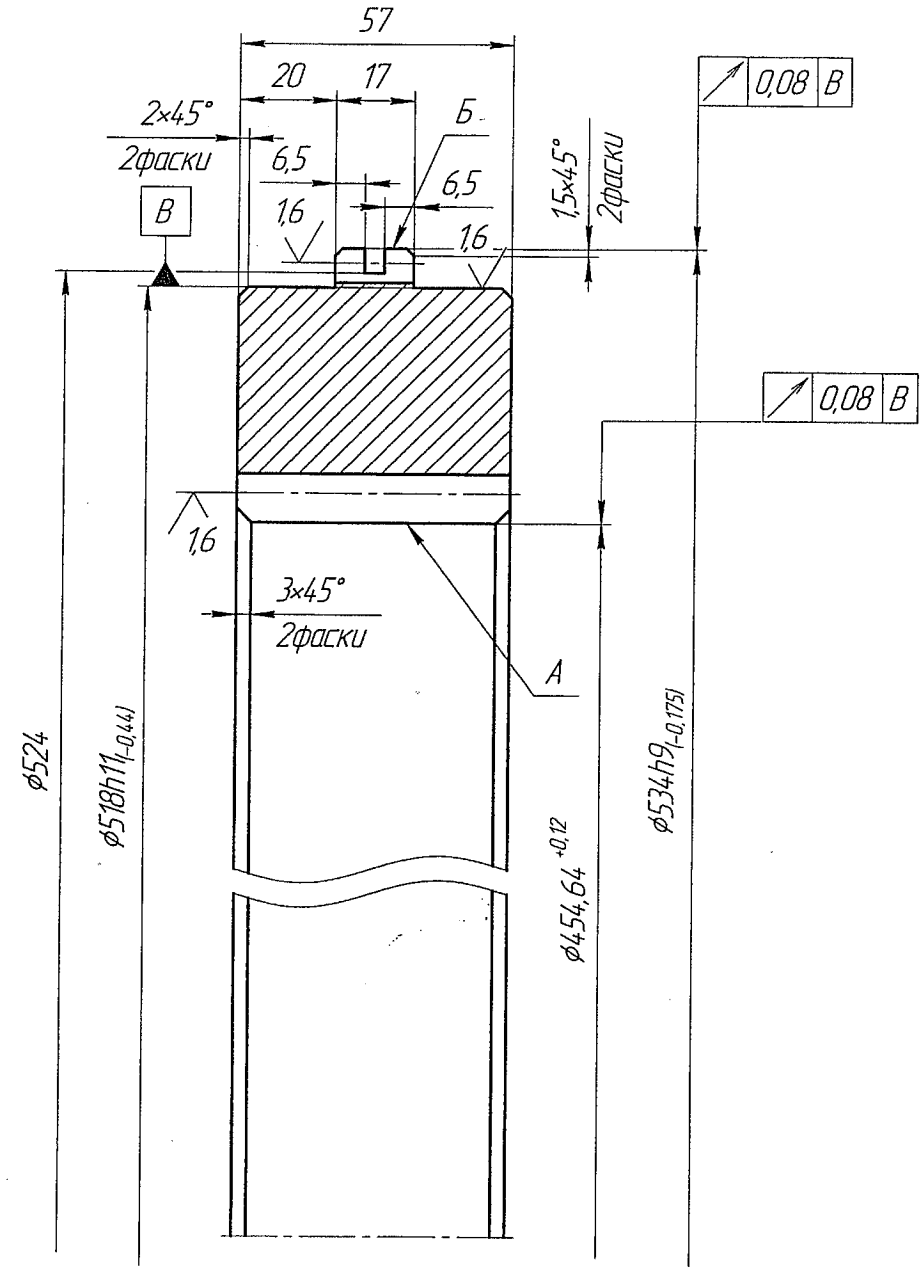

6,3 (√)

Венец		А	Б
Модуль	m_n	4	3
Число зубьев	z	117	176
Исходный контур ГОСТ 13755-81	α_d	20°	20°
Коэффициент коррекции	ξ	-0,666	—
Степень точности		8-В	8-В
Длина общей нормали	W_n	$164,15^{+0,33}_{+0,24}$	$188,95^{-0,320}_{-0,465}$
Расстояние между роликами	M_p	$460,23^{+0,980}_{+0,720}$	
Диаметр измерительного ролика	d_p	7,726	

1. Термообработка. Нормализация HRC 28...32.
2. Венец Б с m=3 калить ТВЧ, HRC 32...36, h=0,8...1,2мм.
3. H14, h14, ±IT14/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Тимошков		11.22г.
Пров.		Сергеев		11.22г.
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Редуктор МПО 2-26 i=81,6 (ц. Н-13-14) 33-54-370

Венец I ступени

Лит.	Масса	Масштаб
		—
Лист	Листов 1	

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

АО „СНХЗ"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

33-54-370 Венец I ступени Тимошков 11.22г.